


**PLANTA BAIXA**  
1:100

CÓDIGO	SINALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO
1507		PROIBIDO FUMAR
1508		RISCO CHOQUE ELÉTRICO
13		SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA EMERGÊNCIA
16		ESCALADA DE EMERGÊNCIA
17		SAÍDA DE EMERGÊNCIA
18		SETA DE SENTIDO SAÍDA
20		EXTINTOR DE INCÊNDIO (ABC)
21		EXTINTOR DE INCÊNDIO (BC)
22		EXTINTOR DE INCÊNDIO (CO2)
23		EXTINTOR DE ÁGUA
24		REGISTRO RECALQUE NO PASSEIO
30		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
2X 55W		BLOCO DE ILUM. DE EMERGÊNCIA
		ROTA DE FUGA

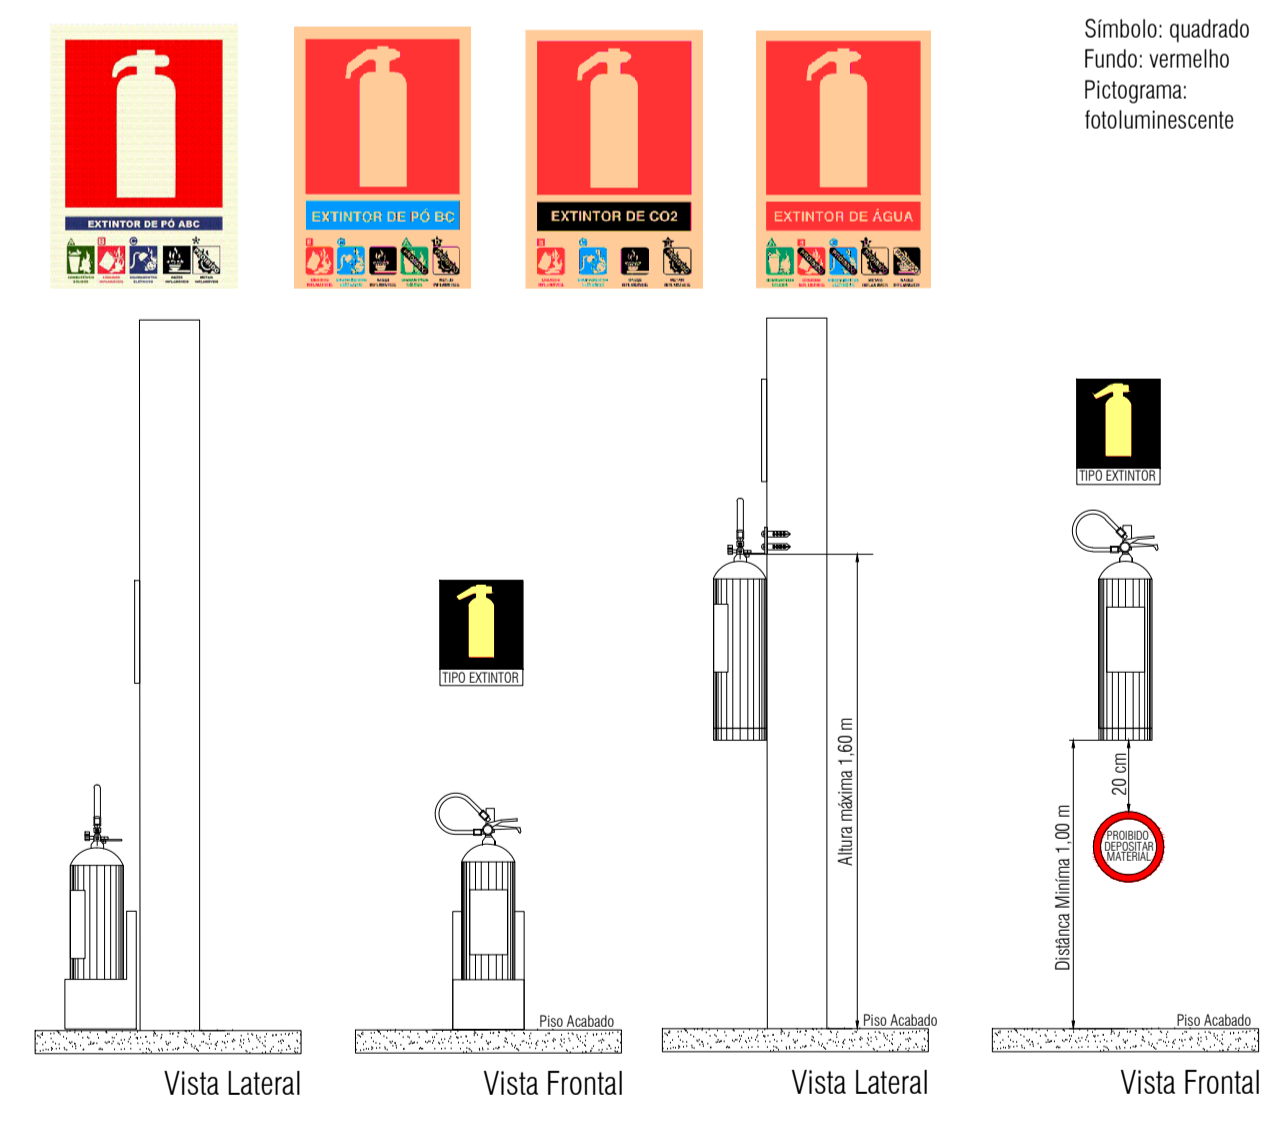

**SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES**  
SEM ESCALA

- OBSERVAÇÕES:**
- Área: 620,00 m<sup>2</sup>
  - Ocupação: F3 - Ginásio
  - Altura: H = 12,00m
  - Extintores: deverão ser novos, pintados na cor vermelha, com selo de certificação do INMETRO. Ver relação de extintores no memorial;
  - Iluminação de Emergência:
    - Tipo: autônomo
    - Luminárias:
      - tipo: bloco autônomo 2x55
      - cota instalação: 6,00m
    - Rede Elétrica:
      - cabo PP 2 x 1,5 mm
  - Placas Sinalização Saída
    - Tipo: fotoluminescente
    - Tamanho: 15 x 30 cm
    - Material: placa PVC
    - Cores: fundo verde e letras em branco

00	Emissão inicial	Assunto:	<b>QUADRA POLIESPORTIVA</b>
Revisão	Descrição	Local:	Estrada Municipal Linha Datinha, S/N, Dom Feliciano/RS
		Título:	<b>PPCI</b>
		Proprietário:	Desenho: <b>Ademar</b>
		Responsável Técnico:	Data: <b>jul/2018</b>
		Eng. Civil Ademar B. de Oliveira CREA: RS 212.888	Escala: <b>Indicada</b> Revisão: <b>00</b>
			Prancha: <b>PPCI 1</b>